Anexo de características técnicas

Lavadora de ropa

- Capacidad mínima 150 Kg. por carga
- Todas las partes en contacto con agua deben estar construidas en acero inoxidable.
- Tapa con cierre de seguridad que interrumpa el funcionamiento ante su apertura.
- Ingreso de agua fría
- Temporizador de funcionamiento
- Motor trifásico blindado normalizado, protegido contra humedad.

Requerimientos generales

El oferente deberá:

- Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características técnicas en castellano.
- Indicar las condiciones de preinstalación: requerimientos físicos y suministro eléctrico y sanitario que demanden los equipos para su correcto funcionamiento
- Garantizar: mínimo 12 meses contra todo defecto de fabricación y-o funcionamiento a partir de la recepción definitiva del equipo.
- Adjuntar por lo menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico en castellano. En caso de considerarse necesario se le solicitará el manual correspondiente para una correcta evaluación técnica.
- Garantizar la provisión de repuestos críticos durante un período mínimo de 5 años.

- Especificar con nombre, domicilio y teléfono el servicio técnico calificado en la zona que garantice su respuesta en un plazo inferior a 48 hs.

El adjudicatario deberá:

- Una vez recibida la orden de compra, comunicarse a la Dirección del hospital a fin de brindar el asesoramiento técnico necesario que demanden las obras de preinstalación.
- Enviar los planos y especificaciones detalladas de los requerimientos físicos y los suministros sanitarios, y eléctricos que demanden los equipos para su funcionamiento.
- El adjudicatario deberá verificar las condiciones de preinstalación, previo a la entrega del equipo.
- Entregar el equipo instalado y funcionando en el servicio en presencia del Director del hospital. La fecha de recepción del equipo se coordinará con 5 días hábiles de anticipación.
- Entregar manual de uso y manual técnico completo, impreso, en castellano.
- Realizar capacitación a usuario y capacitación técnica. Labrar un acta firmada por el Director, Jefe de los servicios y capacitador.

MÓNICA B. BAROLI
Bioingeniera Mat. 41083 (Cieer)
Jefa Div. Ingeniería Clínica
Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.

JORGE F. BELLMANN
Bioingeniero Mat. 40899 (Cieer)
Jefe Departamento Bioingeniería
Ministerio de Salud de E.R.

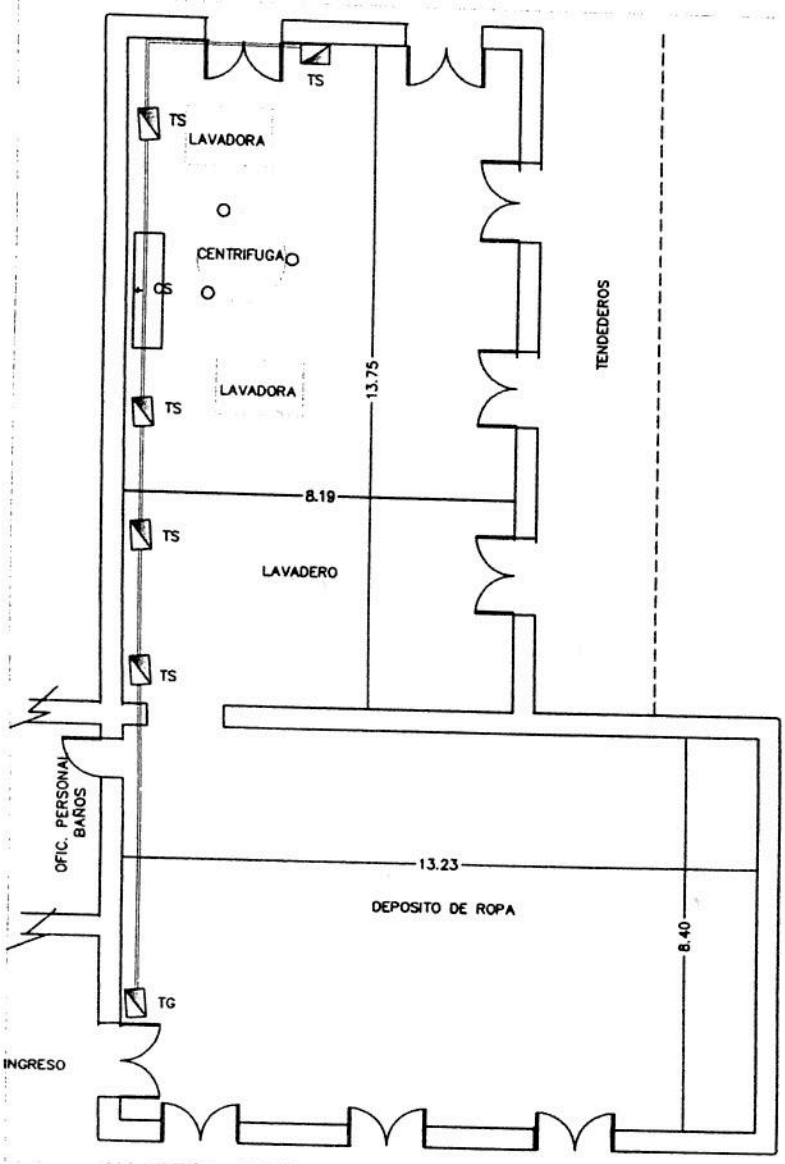

MINISTERIO DE SALUD

DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN

PLANO PLANTA DE SECTOR LAVADERO HTAL. COLONIA S. MENTAL DIAMANTE

PROVISIÓN DE MAQUINA LAVADORA

			Escala: 1:100
DIBUJO: TECNICO A. Gonzalvez	Proyecto:		Fecha:

M.M.O. ARIEL GONZALVEZ
Jefe División Programación y Control
Dpto. Conservación
Ministerio de Salud